

DATE DOCUMENT

6 juin 2022

P.

1/2

DATE PRÉVUE MODIFICATION DE LA PRODUCTION

DEUXIÈME TRIMESTRE 2022

GAMME ET MODÈLES CONCERNÉS

Tous les FONTEMAGNA 150 230V et 115V  
Tous les FONTEMAGNA COMPACT 150 230V et 115V  
Tous les BLU2GO 230V et 115V

**DÉTAILS :** Améliorations techniques de l'ensemble préassemblé GROUPE ENTREE EAU.

**DEMANDÉ PAR :** Blupura (PMT 004/2022).

**RAISON :** Optimisation des composants pour la ligne de montage et réduction des coûts de service par la maintenance du système sur le terrain.

**MODIFICATION PROPOSÉE :** Utilisation d'un GROUPE ENTREE EAU modulaire avec détendeur de pression d'eau pré réglé à 3 bars et électrovanne conforme à un plus grand nombre de certifications internationales pour l'usage alimentaire.

GROUPE ENTREE EAU complet pour le modèle Fontemagna 150 Floorstanding et Blu2Go ;

GROUPE ENTREE EAU sans détendeur de pression d'eau pour Fontemagna Compact 150 ;

Complètement retiré sur les modèles BOX 150/280.

Le nouveau GROUPE ENTREE EAU est interchangeable avec l'ancien.


**NOUVEAU GROUPE ENTREE EAU  
POUR FONTEMAGNA 150**




**NOUVEAU GROUPE ENTREE EAU  
POUR FONTEMAGNA COMPACT 150**



ANCIEN SCHÉMA HYDRAULIQUE

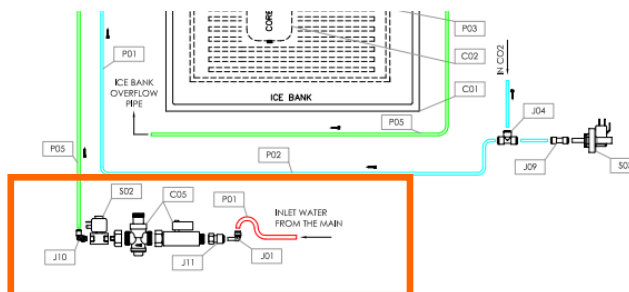

NOUVEAU SCHÉMA HYDRAULIQUE

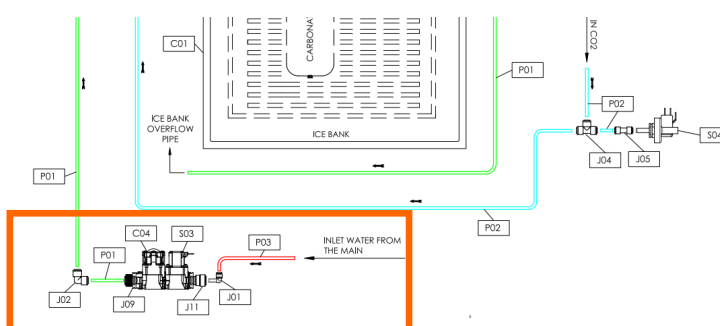

DESSINS ET LISTE PIÈCES DÉTACHÉES

Aucune modification des dessins techniques. La liste des pièces détachées doit être mise à jour comme suit :

Ancien code 800032 → Nouveau code KIT PRÉASSEMBLÉ **750321** pour les modèles Fontemagna 150 Floorstanding

Ancien code 800042 → Nouveau code KIT PRÉASSEMBLÉ **750322** pour les modèles Fontemagna Compact 150

File : \\srvsq\documenti\TEC\CUSTOMER CARE\COMUNICAZIONI CLIENTI MODIFICHE PRODOTTO

**Roberta Sassetti** - Customer Service & Quality Manager

DATE DOCUMENT

6 juin 2022

P.

2/2

DATE PRÉVUE MODIFICATION DE LA PRODUCTION

DEUXIÈME TRIMESTRE 2022

## GAMME ET MODÈLES CONCERNÉS

Tous les FONTEMAGNA 150 230V et 115V  
Tous les FONTEMAGNA COMPACT 150 230V et 115V  
Tous les BLU2GO 230V et 115V

**DÉTAILS** : Améliorations techniques de l'ensemble préassemblé GROUPE ENTREE EAU.

**DEMANDÉ PAR** : Blupura (PMT 004/2022)

**RAISON** : Optimisation des composants pour la ligne de montage et réduction des coûts de service par la maintenance du système sur le terrain.

**MODIFICATION PROPOSÉE** : Utilisation d'un GROUPE ENTREE EAU modulaire avec détendeur de pression d'eau pré réglé à 3 bars et électrovanne conforme à un plus grand nombre de certifications internationales pour l'usage alimentaire.

GROUPE ENTREE EAU complet pour le modèle Fontemagna 150 Floorstanding et Blu2Go ;

GROUPE ENTREE EAU sans détendeur de pression d'eau pour Fontemagna Compact 150.


Complètement retiré sur les modèles BOX 150/280.

Le nouveau GROUPE ENTREE EAU est interchangeable avec l'ancien.


### NOUVEAU GROUPE ENTREE EAU POUR BLU2GO



### ANCIEN SCHÉMA HYDRAULIQUE

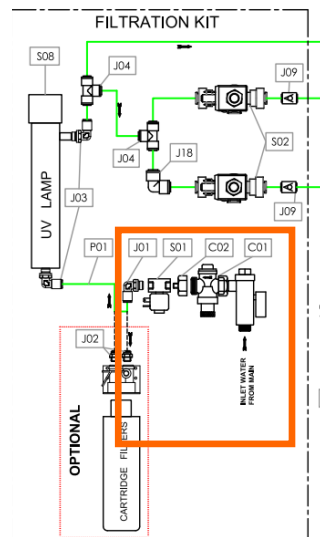

### NOUVEAU SCHÉMA HYDRAULIQUE

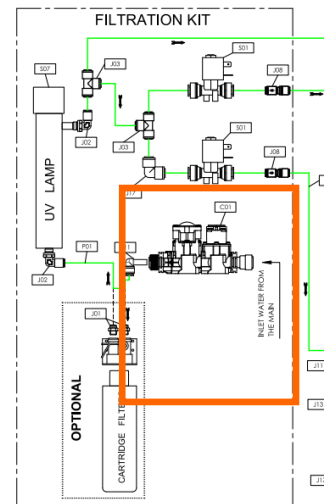

## DESSINS ET LISTE PIÈCES DÉTACHÉES

Aucune modification des dessins techniques. La liste des pièces détachées doit être mise à jour comme suit :  
Ancien code 800456 → Nouveau code KIT PRÉASSEMBLÉ **750323** pour les modèles BLU2GO

File : \\srvsql\documenti\TEC\CUSTOMER CARE\COMUNICAZIONI CLIENTI MODIFICHE PRODOTTO

**Roberta Sassetti** - Customer Service & Quality Manager